



RICA

2000 s.r.l.

REFRIGERAZIONE - INDUSTRIALE - COSTRUZIONE - APPARECCHIATURE

MONOBLOCCHI SERIE "CCB"



GRUPPO REFRIGERATORE serie "CCB"

Modello CCB 7-32-60-87-124-160 realizzazione "tutto inox" R 452A

I refrigeratori di questa serie sono utilizzati con glicole alla temperatura di - 25°C/-28°C per il congelamento dei colli di bottiglia per "degorgement" di spumanti e champagne.

La partenza del compressore avviene in modo automatico in funzione della temperatura della miscela idroglicolica in vasca per mezzo di un termoregolatore elettronico. La sonda di temperatura del suddetto viene sistemata all'interno della vasca di accumulo della miscela idroglicolica.

Viene prevista la circolazione forzata del glicole per mezzo di 1 elettropompa sistemata all'interno del monoblocco frigorifero (per il modello CCB 7 e 32 sono previsti degli agitatori al posto della pompa)

Sono previste le sicurezze elettriche e meccaniche sul circuito gas e glicole.

Il gas refrigerante circolante nell'impianto del monoblocco è il Freon R 452A.

Il gruppo refrigeratore in oggetto viene corredato di manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione e dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dalla DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE.

Dotazione meccanica costituita da:

N° 1 Vasca rotonda con piatto a rotazione manuale, realizzata in lamiera di acciaio inox aisi 304 e coibentata in poliuretano espanso. (Fig. A)

N° 1 Piatto realizzato in polietilene con colli conici ricavati direttamente dal pieno. (Fig. B)

N° 1 Elettropompa per movimento glicole in vasca (agitatori posizionati sul piatto per il CCB 7 e 32)

N° 1 Compressore di tipo semiermetico a pistoncini, a compressione di gas R 452A. (Fig. C)

N° 1 Filtro deidratatore per eliminare eventuali tracce di umidità presenti nel circuito. (Fig. D)

N° 1 Condensatore ventilato per smaltire le calorie generate dal compressore. (Fig. E)

N° 1 Evaporatore a serpentina per il raffreddamento della soluzione refrigerante alla temperatura di -25°C. (Fig. F)


N° 1 Pressostato per controllo circuiti di alta e bassa pressione.

N° 1 Quadro elettrico a norme CE con termostato digitale per impostazione e lettura della temperatura del glicole.

N° 4 Ruote per lo spostamento del gruppo.

Struttura in acciaio inox aisi 304 con pannelli in lamiera inox di copertura, finitura satinata.

Prima carica gas e collaudo presso la nostra sede.

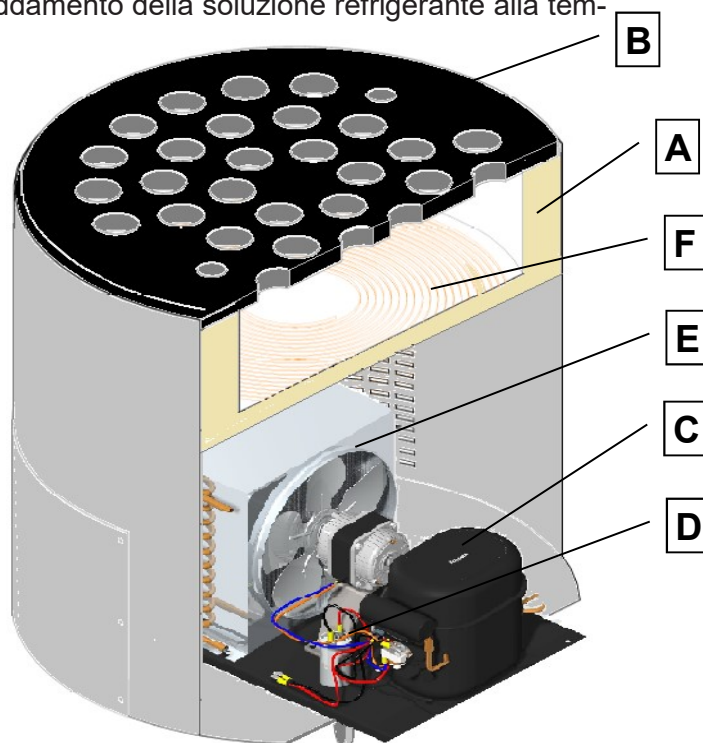

GRUPPO REFRIGERATORE serie "CCB"

Tipo refrigeratore <i>Type refrigerator</i>	N° posti <i>No. places</i>	N° bottiglie / ora <i>No. bottles / hour</i>	Max KW 400V	Dimensioni (mm): Ø x H		Peso (Kg)	Temperatura di lavoro <i>working temperature</i>
CCB 7	7	40	0,4	400	800	30	-25°C
CCB 32	32	150	1,7	850	900	90	-25°C
CCB 60	60	450	6	1.235	1.000	120	-25°C
CCB 87	87	550	7	1.235	1.000	135	-25°C
CCB 124	124	750	7,5	1.590	1.100	160	-25°C
CCB 160	160	950	8	1.590	1.100	160	-25°C

DOTAZIONE MECCANICA

Tipo refrigeratore <i>Type refrigerator</i>	Tipo piatto <i>Flat type</i>	Agitatori <i>shakers</i>	Pompa ricircolo <i>Recirculation pump</i>	Ruote <i>Wheels</i>	Capacità vasca interna (lt) <i>Internal tank capacity (lt)</i>
CCB 7	Fisso	1	-	4 piroettanti	10 LT
CCB 32	Fisso	2	-	4 piroettanti	70 LT
CCB 60	Folle	-	1	2 piroettanti - 2 fisse	121 LT
CCB 87	Folle	-	1	2 piroettanti - 2 fisse	160 LT
CCB 124	Folle	-	1	2 piroettanti - 2 fisse	300 LT
CCB 160	Folle	-	1	2 piroettanti - 2 fisse	300 LT

OPTIONAL DISPONIBILI

Tipo refrigeratore <i>Type refrigerator</i>	Piatto per formati fuori standard <i>Plate for non- standard formats</i>	Imballo in cassa di legno <i>Packaging in wooden case</i>	Tensioni diverse dallo standard <i>Voltages different from the standard</i>	Fornitura anticongelante (GLICOLE o TEMPER 40) <i>Antifreeze supply (GLYCOL or TEMPER 40)</i>
CCB 7	-	✓	-	✓
CCB 32	✓	Di serie	✓	✓
CCB 60	✓	✓	✓	✓
CCB 87	✓	✓	✓	✓
CCB 124	✓	✓	✓	✓
CCB 160	✓	✓	✓	✓

✓ : Disponibile
- : Non disponibile



RICA 2000 s.r.l. REFRIGERAZIONE - INDUSTRIALE - COSTRUZIONE - APPARECCHIATURE

Stabilimento: Via G. Abbate, 175 - 14054 CASTAGNOLE LANZE (AT) - Tel. 0141 875179 - Fax 0141 875491 - www.rica2000.it - info@rica2000.it



**REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE**

Stabilimento:

**Via G. Abbate, 175
14054 CASTAGNOLE LANZE (AT)
Tel. 0141 875179 - 0141 875119
info@rica2000.it**

www.rica2000.it



facebook.com/RICA-2000

